



(2006)国认监认字(043)号



2006000425Z



CNAS L0698

检 验 报 告

No: 200810090

受检单位名称: 丽杰特性地材(苏州)有限公司

产品型号名称: 耐德石英地板 厚度2mm

检 验 类 别 : 委托检验

国家防火建筑材料质量监督检验中心



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

№: 200810090

共 3 页 第 1 页

产品名称	耐德石英地板	型号规格	厚度2mm
受检单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	商 标	/
生产单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	检验类型	委托检验
送检单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	生产日期	2007. 10
抽样地点	/	抽样日期	/
样品数量	600mm×600mm×2mm, 6块	到样日期	2007. 12. 17
样品编号	200810359	检验日期	2008. 02. 26 ~ 2008. 03. 20
检验项目	燃烧性能 (铺地材料)		
检验依据	GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检 验 结 论	<p>经检验, 该制品燃烧性能符合B_{f1}级的规定要求, 附加分级符合$s1, t0$级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2006判定, 该制品燃烧性能达到$B_{f1}-s1, t0$级。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2008 年 03 月 20 日</p>		
备注			



批准:

审核:

编制: 刘松林

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产单位：丽杰特性地材(苏州)有限公司

№：200810090

产品型号：厚度2mm

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	技 术 指 标		检 验 结 果	结 论
1	燃烧长度 F_s , mm	GB/T 8626-1988	B _{Fl}	≤150	20	合格
2	临界辐射通量 CHF , kW/m ²	GB/T 11785-2005		≥8.0	10.9	合格
3	产烟量, %. min	GB/T 11785-2005	s1	≤750	34	合格
4	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t0	达到ZA ₁	ZA ₁	合格
5	炉内平均温升, °C	GB/T 5464-1999	/		57	/
6	试样平均持续燃烧时间, s	GB/T 5464-1999	/		611	/
7	试样平均质量损失率, %	GB/T 5464-1999	/		30.3	/
8	热值, MJ/kg	GB/T 14402-1993	/		7.0	/
	以	下	空		白	
备注	试样平均质量损失率检验结果展伸不确定度 $U_{95}=0.1\%$ 。					

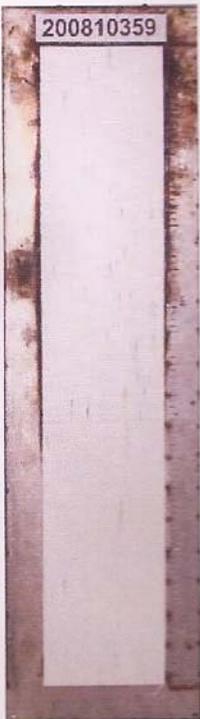
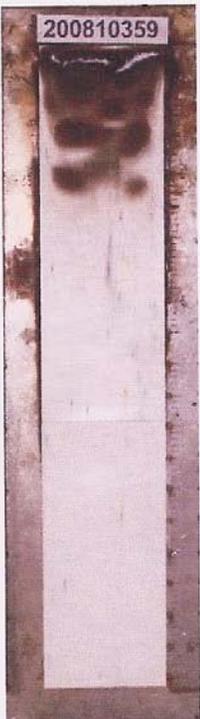


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

No: 200810090

共 3 页 第 3 页

生产单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司		
通信地址	上海市遵义路100号虹桥上海城A幢1210室		
法人代表	James. A. Knight	邮政编码	200051
联系电话	021-63759388	传 真	021-63758355
产品说明:	<p>该制品由70%的石英砂、25%的PVC以及5%的其他材料组成。</p> <p>(以上信息由受检单位提供)</p> <p>GB/T 20285试件按标准规定制样, 其它试件厚度为该制品实际厚度2mm。</p> <p>GB/T 11785 试验前 试验后</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>200810359</p></div><div style="text-align: center;"><p>200810359</p></div></div>		

此报告一式二份